

Spoločný obecný úrad
územného rozhodovania a stavebného poriadku

Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP 2018/3278-02/TBo

Liptovský Mikuláš, dňa: 19.03.2018

Vybavuje: Ing. Tomáš Borsík

Tel.: +421 – 044/55 65 344

E-mail: tomas.borsik@mikulas.sk

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

**Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením
podľa § 68 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a
upustenie od ústneho pojednávania.**

Stavebník Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Sídliisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená podal dňa 22.02.2017 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na stavbu „ 10935 – Veterná Poruba – Za ihriskom – Rozšírenie NNK“ – líniová stavba na pozemkoch v k.ú. Veterná Poruba. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením.

Pôvodné stavebné povolenie bolo vydané obcou Liptovské Sliache, pod č. 2217 /85/2017 zo dňa 05.04.2017.

Územie ' Pri ihrisku ', v ktorom sa nachádzajú pozemky dotknuté navrhovanou stavbou, je v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou obce - Územný plán zóny TV IBV Lokalita Pri ihrisku, ktorá bola schválená v roku 2002.

Navrhovaná zmena stavby pred dokončením rieši:

1. Zmenu trasy nových NN rozvodov.
2. Pôvodne bola povolená a plánovaná výstavba trafostanice pre plánovaných 20 rodinných domov.
3. Nové riešenie tvoria nové NN rozvody a nová istiacia skriňa 1-PRIS6.1 č.9.
4. Novo-navrhované rozvody budú napojené na existujúcu vzdušnú sieť.

Obec Veterná Poruba ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 písm. a) zák.č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie zastúpená Spoločným obecným úradom územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši oznamuje začatie konania o zmene stavby pred jej dokončením dotknutým orgánom a známym účastníkom konania.

Vzhľadom k tomu, že podaná žiadosť s dokladmi a dokumentáciou poskytujú dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona sa upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.


Do dokladov možno nahliadnuť na Spoločnom obecnom úrade územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Lipt. Mikuláš počas stránkových hodín (pondelok, streda a piatok).

Účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť do 7 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia, inak na ne nebude prihliadnuté.

V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predlíži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona v určenej alebo predĺženej lehote neoznámia svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, **má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.**

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc s overením podpisu toho účastníka konania, ktorý sa nechá zastupovať.

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
zemného rozhodovania a stavebného poriadku
Liptovskom Mikuláši
Štábova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš


Ing. Katarína Šuveriková
vedúca odboru ÚR a SP

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Veterná Poruba a súčasne iným spôsobom, najmä v miestnej tlači, rozhlase, internetovej stránke alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu a na mieste, ktorého sa konanie týka. Posledný deň 15 dňovej lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa

- Vlastníkom dotknutých a susedných pozemkov a stavieb v súbehu s predmetnou umiestňovanou stavbou, ako aj ostatným účastníkom konania sa toto oznámenie doručuje formou verejnej vyhlášky
- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, v zastúpení Marek Michtalík - SPRE-M, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená
- Milan Michtalík, Sídlisko Západ 1053/51, 028 01 Trstená – projektant

Na vedomie

- Obec Veterná Poruba, Veterná Poruba 37, 031 04 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie - úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš
- LVS, Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Námestie osloboditeľov 1, 031 40 Liptovský Mikuláš
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš – Pozemkový a lesný odbor,
- Kollárova 2, 031 01 Liptovský Mikuláš
- SPP – Distribúcia, a.s., Závodská cesta 26/2949, 010 22 Žilina
- SSE, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

TECHNICKÉ REŠENIE

Navrhovaná stavba predpokladá pripojenie z exist. isticej skrine VRIS2 č.1 nové zemné kábelové vedenie AYKY-J 3Bx240+120, ktorým sa pripojí nová istica skriňa I-PRIS6.1 č.9. Istiacu skriňu zapojí podľa jednofázovej schémy, výkres 02 - Zapojenie PRIS.

Každú novo osadenú istiacu skriňu uzemní pomocou zemniacej pásoviny FeZn 30x4mm, uloženéj vo výške spolu s káblom. Uzemnenie priebežnej skrine Rz < 15Ω, uzemnenie koncevej skrine Rz < 5Ω. Kábel ukladá do chráničky FKXV R90, do kábelového lôžka podľa spravidelného výkresu č.03 - "Uloženie káblov". Nad takto uložený kábel sa položí výstražná fólia PVC červenej farby.

Exist. domovú pripojku z exist. VRIS2 č.1 presmerovať do novej SPP1, ktorú umiestniť na exist. podperný bod vzdálenej NN siete. Novú SPP1 pripojiť zo vzdálenej siete novým NN káblom AYKY-J 4Bx25.

DLŽKA NOVÝCH VEDENÍ

Celková dĺžka nových NN vedení káblom AYKY-J 3Bx240+120 je cca 220m.

Celková dĺžka nových NN vedení káblom AYKY-J 4Bx25 je cca 8m.

STAVEBNÉ OBJEKTY


I-PRIS6.1 č.9 - istica skriňa HASMA SR6.1 DIN0 VV2/4 P2 IP2X

ELEKTRICKÁ SIEŤ NN - 3 PEN ~ 50HZ 3X400/230 V TNC

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa požiadaviek STN 33 2000 4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke

- ochrana izolovaním živých častí
- ochrana zabránením alebo krytím
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche
- ochrana samočinným odpojením napájania
- ochrana použitím zariadení triedy ochrany II alebo rovnocennou izoláciou

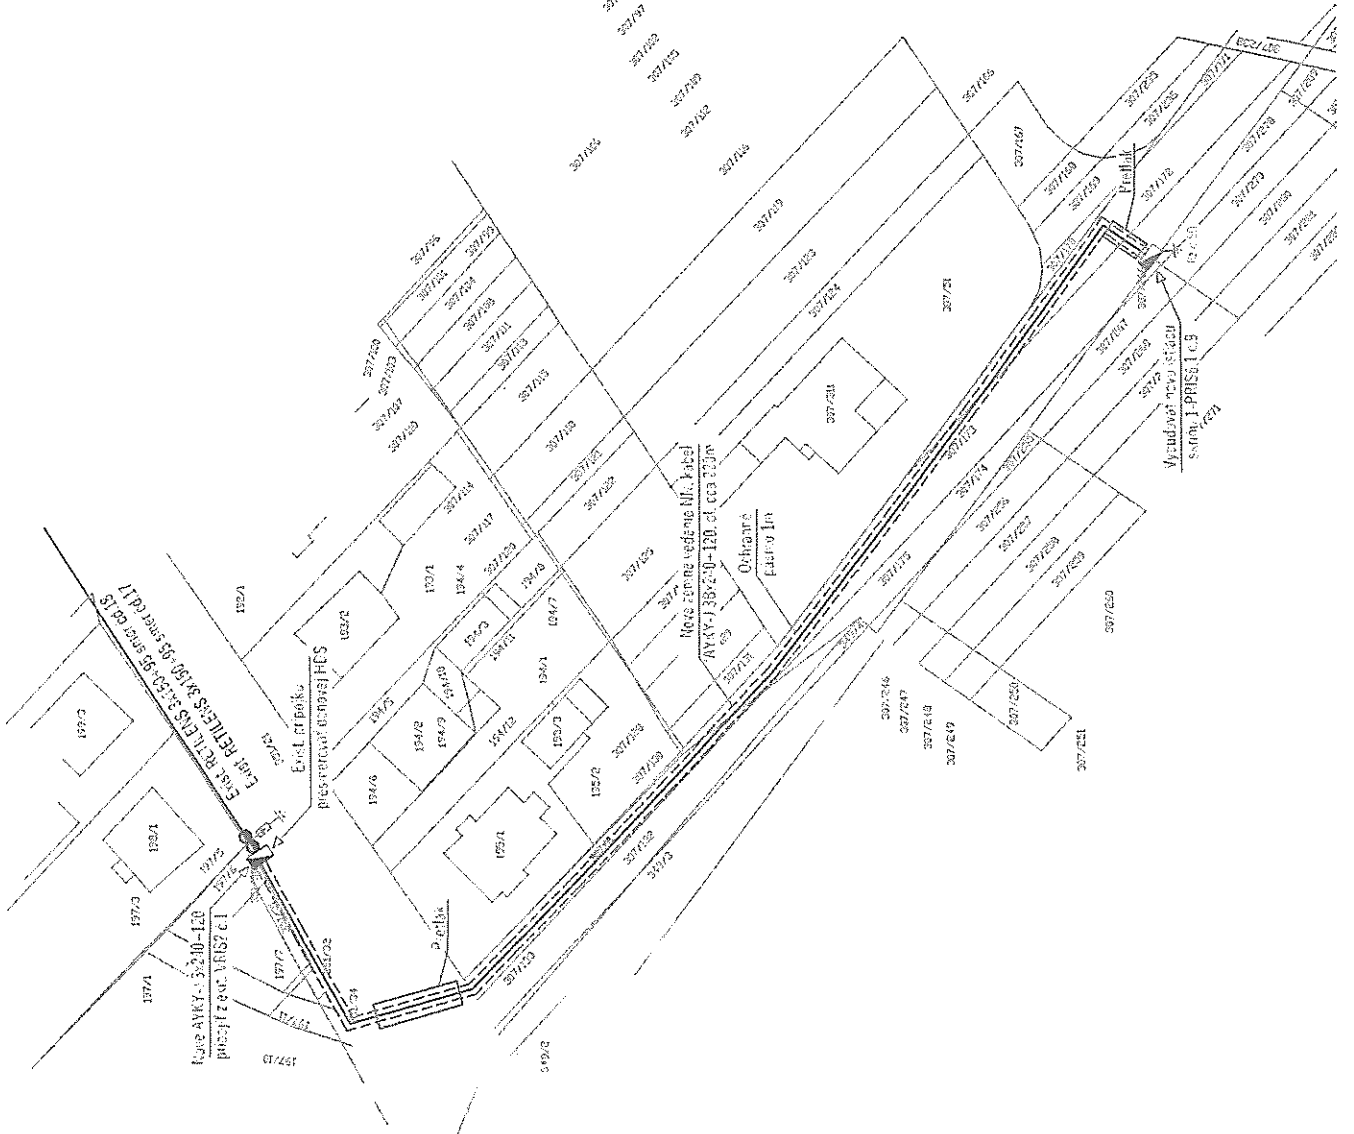

Celá projekčná dokumentácia je chránená autorským zákonom. Akákoľvek manipulácia s ňou vyžaduje súhlas autora projektu.

Zodp. Projektant:	Milán Michtalk
Vypracoval:	Milán Michtalk
Kreslil:	Ing. Dušan Vráb
Investor:	Stredoslovenská energetika - Distribúcia a.s. ul. Prib. Bajzovce 2927/8, 010 47 Žilina
Stavba:	10935 - Vedená Poruba - Za ihriskom - Rozšírenie NNK
Miesto stavby:	Okres: LipL. Mihalás Kataster: Vedená Poruba
Názov výkresu:	Situácia
Formát:	A4
Stupeň dok.:	PS
Dátum:	01/2018
Zak. číslo:	06/01/2018
Arch. číslo:	06/01/2018
Mierka:	1 : 1000
Číslo výkresu:	01